



MÉLYÉPÍTÉS TERVEZŐ KFT.

Cím: 9024 Győr, Baross G. u. 61-63. Telefon: +36 (96) 523-080 Tel./Fax: +36 (96) 523-081 :

Email: hidro-plan@hidro-plan.hu

Adószám: 11122582-2-08 Bankszámla száma: OTP Győr 117 37007-20534170

MUNKASZÁM: HP 41-08

**GYŐR, BERCSÉNYI LIGET ÉS ÁCHIM A. UTCÁK KÖZÖTTI
TELEKALAKÍTÁS KÖZTERÜLET-KIALAKÍTÁSI TERVE**

TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATI DOKUMENTUMOK

Fehér Mihály megbízó
T:30/9947285

Szikkasztási próba


táblázatos jegyzőkönyve

T - 1

Munkahely Győr Bercsényi Liget 147.

Akna jele		1.	2.	3.	4.
A talaj	színe	középszürke			
	neme	homokos, iszapos finomhomok homokliszt			
	becsült tömörs.	közepesen tömör (240-270kN/m ²).			
Mintahenger száma					
Szikkasztás: 2008 év július hó 18 nap					
Elősztatás	kezdet	15 30'			
	vége	16 30'			
	időtartama*	30'			
Óraleolvasások vízszlophoz tartozó időpont	I.	16 cm	16 36'		
		15 cm	16 46'		
		14 cm	16 56'		
		13 cm	17 07'	31'	
	II.	16 cm	17 08'		
		15 cm	17 16'		
		14 cm	17 22'		
		13 cm	17 31'	23'	
T1 koeficiens (perc)		9,00 min/cm			

1 m³/d szennyvíz elszívárogatásához szükséges felület 27-39 m² A táblázatból vett érték egész évi használat esetén és 1,25 m mélységben történő szikkasztásnál érvényes. Rövidebb használatnál (pl. nyári időszakban) kisebb felület is elegendő. (az éves használat ~ 50%-a) A 10 cm/h vízáteresztő képességű talaj szikkasztásra rendkívül kedvező. Talajvíz becsült mértéke jelenleg 1,8-2,5 m között lehetséges.

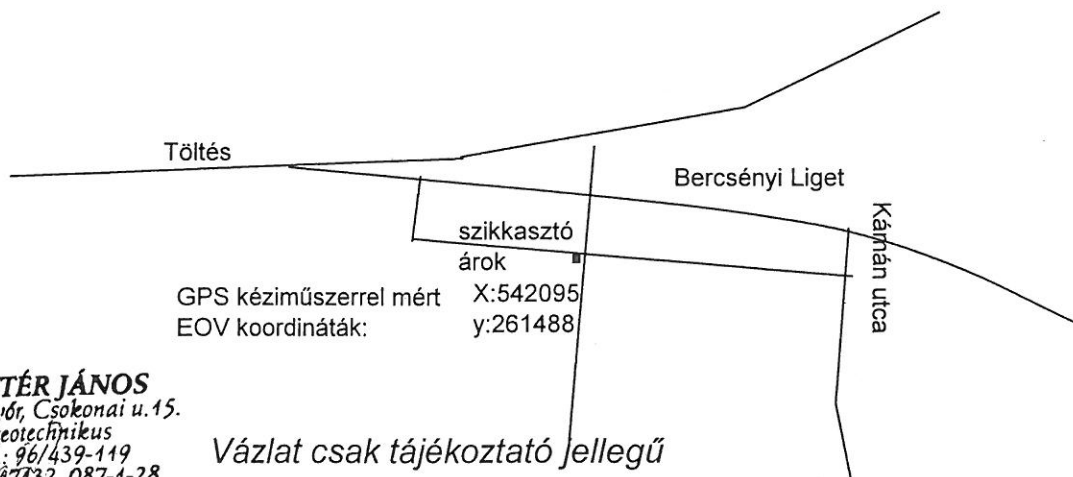

PINTÉR JÁNOS
9024 Győr, Csokonai u.15.
geotechnikus
tel: 96/439-119
asz: 47132 087-1-28

Vázlat csak tájékoztató jellegű

(B) Győr-Sopron megyei Nyomdavezérlés 68.8349

Fűrómester: Pintér János

Mintát átvette:

Kelt:

2008. július 18.

Holt-Rábca

Töttés Utca

Taligás Utca

Töttés Utca

Bercsényi Liget

Szik-
kastély

Kálmán Utca

Bercsényi Liget

50 m
túlnagyítás